


15-08-2021

PAUL BERGSØE KOLLEGIETS BRANDGUIDE

[Dokumentets undertitel]

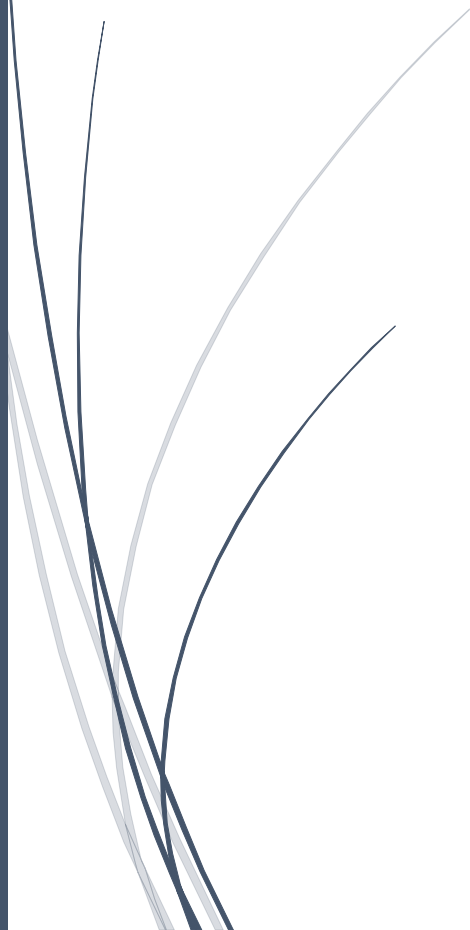

Victor Engdahl Skjødt-Andersen
[FIRMANAVN]

Indhold

Introduktion	2
Brandslukningsudstyr	2
Brandslange	3
CO2-slukker.....	3
Brandtæppe	4
Pulverslukker	4
Frie Flugtveje.....	5
Opgange, Trappeopgange og kælderen	5
Kælderen	5
El skab (Kælderen forsat).....	6
Evakuering.....	7
Samlingspladsen	8
Relevant information til Nordsjællands brandvæsen.....	8

Introduktion

Denne guide er udarbejdet af de brandansvarlige beboere fra rådet på Paul Bergsøe Kollegiet. Brandguiden er en vejledning som understøtter kollegiets gældende brandregler i husorden og skal assistere beboerne på følgende områder:

- Korrekt brug af brandsluknings udstyr.
- Overholdes af eksisterende brandregler på kollegiet.
- Korrekt evakuering i tilfælde af brand.
- Kommunikation med Nordsjællands brandvæsen og potentielt andet kommunale beredskab og statslige beredskab.

Vær opmærksom på at kollegianerne skal tage udgangspunkt i egen bygning, da kollegiets blokke er forskelligt indrettet.

Brandslukningsudstyr

I hver af kollegiets blokke findes følgende brandsluknings materiel til bekæmpelse af opstået brande:



Brandslange

Lokation

Brandslangen findes mellem trappeopgangen og indgangen til stueetagen (*jævnfør billede 1*).

Korrekt brug

Brandslangen kan benyttes til bekæmpelse af brand i faste brandbare materialer (pap, papir, træ, tekstiler m.m.) samt personbrande.



Billede 1

Advarsel

Brandslangen må under ingen omstændigheder bruges til at slukke fedtbrande i gryder, da dette kan forværre branden.

Brandslangen må hellere ikke bruges til at slukke brande i elektriske apparater, da vand er elektrisk ledende.

CO2-slukker

Lokation

CO2-slukkeren findes ved døren til hvert køkken (*jævnfør billede 2*).

Korrekt brug

CO2-slukkeren kan bruges til bekæmpelse af brand i brandfarlige væsker (benzin, olie, alkohol m.m.), samt brandfarlige gasser og brande i elektrisk udstyr (elektriske apparater og installationer).



Billede 2

Advarsel

CO2-slukkeren må under ingen omstændigheder benyttes til personbrande, da dette kan medføre forfrysninger og personskade.

Brandtæppe

Lokation

Brandtæppet findes ved døren til hvert køkken (*jævnfør billede 3*).

Korrekt brug

Brandtæppet kan bruges til bekæmpelse af fedtbrande i gryder eller personbrande. Der er en manual på beholderne der illustrer hvordan tæppet bruges.

Advarsel

Brandtæppet bør ikke bruges ved brandfarlige gasser, eller alle former for uoverskuelige brande som ikke kan slukke forsvarligt.



Billede 3

Pulverslukker

Lokation

Pulverslukkeren findes i kælderen ved hver blok, hvor den interne placering kan variere grundet kældrenes indretning. (*jævnfør billede 4*).

Korrekt brug

Pulverslukkeren kan benyttes til bekæmpelse af de fleste brande bl.a. i brandbare faste materialer, brandfarlige væsker, brandfarlige gasser og elektriske brande.

Lokation

Pulverslukkeren kan i nødsituationer bruges til personbrande, men vær opmærksom på at materialet er irriterende for hud, øjne og slimhinder.



Billede 4

Frie Flugtveje

Opgange, Trappeopgange og kælderen

I bygningens opgange og trappeopgange er det ikke tilladt at have objekter som spærre for de frie flugtveje. Det er kun tilladt at have en støvsuger og et strygebræt stående ved siden af glasdøren, og en dørmåtte udenfor hvert værelse (*jævnfør billede 5*).

Alle andre former for objekter som befinder sig på opgangene eller trappen, bør fjernes hurtigst muligt uanset ejermand, for ikke at bryde de frie flugtveje ud til henholdsvis hovedindgangen, og nødudgangene.

Hovedindgangen og nødudgangenes udvendige side skal holdes fri fra spærrende objekter, og glatte objekter som kan bringe beboerne i fare ved evakuering.




Billede 5

Kælderen

I kælderen skal der være minimum 1 meters uhindret passage mellem nødudgangen(e) og kældertrappen (*jævnfør billede 6*). Objekter som spærre denne passage, skal fjernes hurtigst muligt uanset ejermand.

Nødudgangens udvendige side skal holdes fri fra spærrende objekter, og glatte objekter som kan bringe beboerne i fare ved evakuering

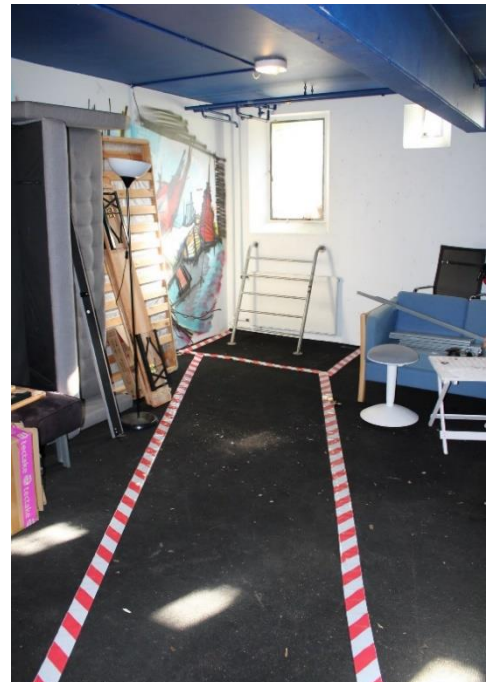

Billede 6

El skab (Kælderen forsat)

I Kælderen findes bygningens el skab. Der skal være minimum 1 meters fri passage omkring el skabet og hen til trappeopgangen (*jævnfør billede 7*).

Spærrende objekter skal fjernes hurtigst muligt uanset ejermand.



Billede 7

Evakuering

Når brandalarmen starter, skal beboerne evakuere sig selv ud af bygningen på følgende måde. Beboerne skal forlade bygningen omgående ved at benytte nærmeste sikre udgang i god ro og orden.

Dernæst gå hen til samlingspladsen (*jævnfør billede 8*). Samlingspladsen befinder foran motionsrummet og vaskeriet. Hvis dette ikke er muligt foreksempel grundet kraftig røg på pladsen, bedes beboerne finde et andet sted at lokalisere sig, uden de står i vejen for brandvæsnet.

Ved falsk alarm kan beboerne afbryde brandalarmen og forsætte deres tilværelse.




Billede 8

Samlingspladsen

Ved samlingspladsen er det en god idé at dele blokkens beboere op i to grupper. Man bør stå i samme gruppe som dem man deler køkken med, for at give et hurtigt overskueligt overblik over de tilstedeværende og manglende beboere på samlingspladsen:

Dernæst er der en som indsamler alt relevant information som grupperne besidder, og videre formidler det til Nordsjællands brandvæsen. Rapporter kort og præcist de relevante informationer du er i besiddelse af når Nordsjællands brandvæsenet ankommer

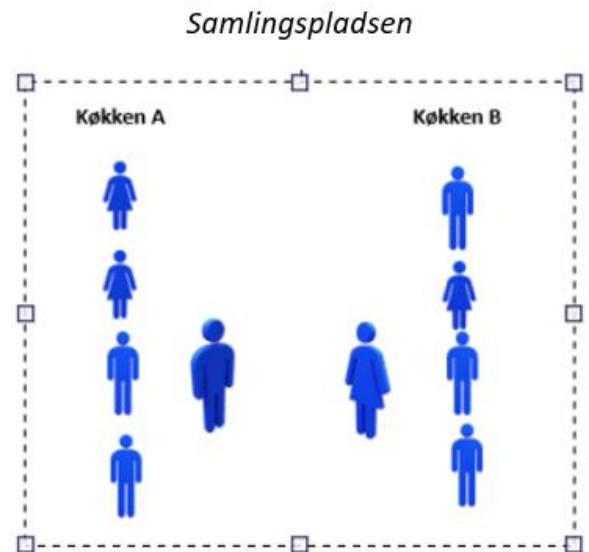

Relevant information til Nordsjællands brandvæsen

Beskriv situation kort og præcist.

Branden:

Hvor brander det henne?

Hvad er der brand i?



Evakuerede:

Ved mistanke om beboere som ikke er blevet evakueret, giv Indsatslederen/holdlederen/brandmanden korte og præcise beskrivelser over vedkommendes værelses nr.

værelsets placering i bygningen (peg på vinduet, så brandmanden kan se det fysisk ude fra blokken)

(Beboere som brandmændene skal være særligt opmærksomme på):

- Udenlandske studerende som kun taler engelsk
- Tilskadekomne
- Psykiske syge beboere
- Beboere med fysisk handicap
- Beboere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: fx Autisme, mental retardering

